


L'EAU

Les chiffres :

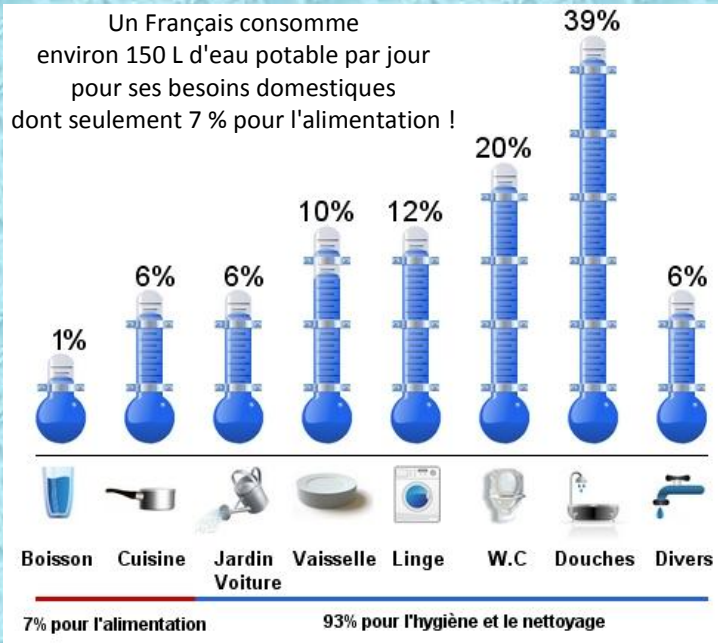

Source : Centre d'information de l'Eau, 02/2007

Les fuites : Plus ça coule, plus ça coûte...

Goutte à goutte		
	35 m ³ / an	105 € / an
Mince filet d'eau		
	140 m ³ / an	404 € / an
Fuite dans un WC		
	220 m ³ / an	634 € / an




L'eau ne coule pas toujours à flot !

À la clinique :

Diagnostic environnemental 2010*

* en collaboration avec l'ARPE, l'ADEME, l'Agence de l'eau, la région Midi-Pyrénées et l'ARS.

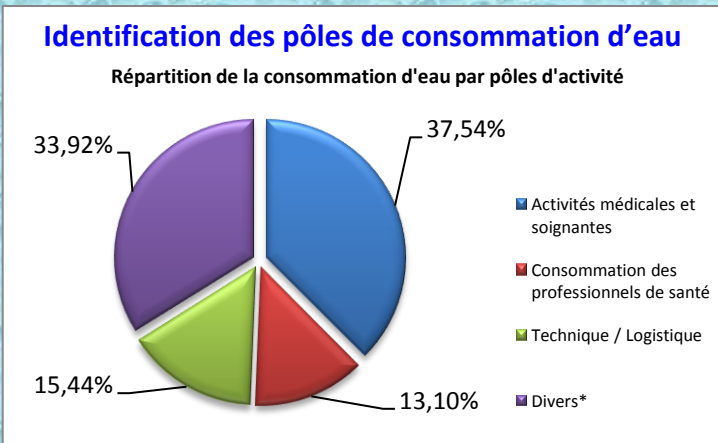

Divers* : nettoyage à fond des services - des cuisines - poubelles ; entretien ; fuites.

Nos engagements :

- Installation des mousseurs à réduction de consommation d'eau (8L/min.) à chaque point d'eau
- Diminution de la consigne de pression de l'eau dans les canalisations de l'établissement
- Adaptation du système de traitement de l'eau du service de la stérilisation pour récupérer l'eau potable et la réinjecter dans le circuit d'eau général
- Au service Restauration, acquisition d'une machine à laver la vaisselle qui recycle l'eau de lavage pour le rinçage

Votre participation :



Aidez-nous à mieux maîtriser la consommation d'eau...

- Ne laissez pas couler l'eau plus que nécessaire (pendant le brossage des dents ou le rasage...)
- Après utilisation, pensez à bien refermer les robinets
- Signalez-nous toute fuite d'eau constatée



Quelques réflexes éco « l'eau », c'est pas la mer à boire ! »